

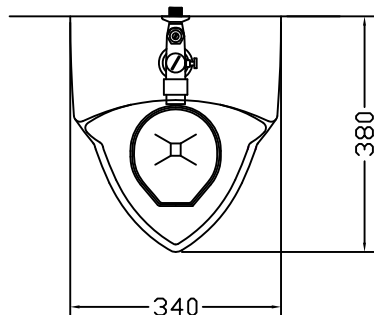


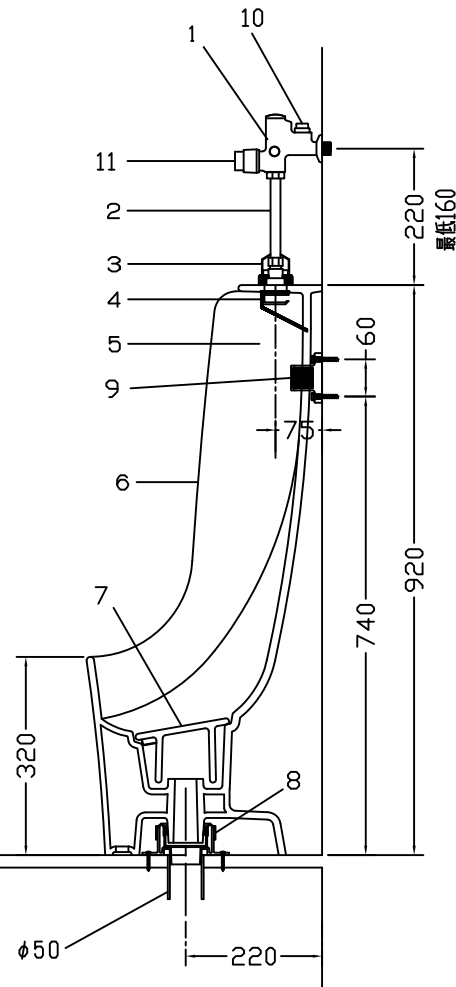


注意事項

- 水圧0.15MPa以下、0.7MPa以上の所には設置しないでください。
- 臭突を付ける場合は10W以下の電動扇を使ってください。
- 垂受部の細部までは洗えません。

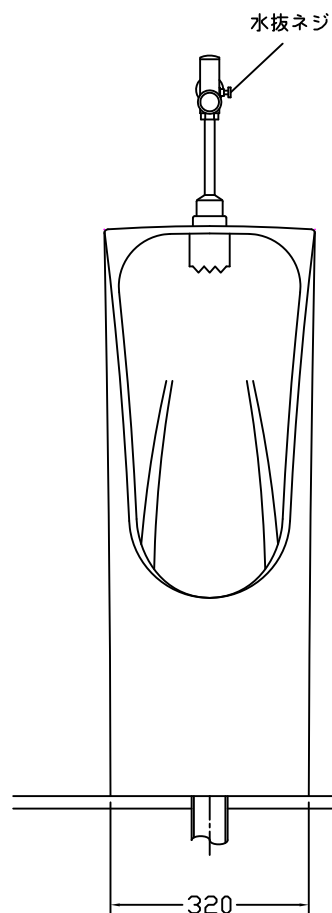


床下配管図




●配管勾配は、5°以上にしてください。

凍結防止対策 ㊟エアフラッシュの場合

- 1、水抜ネジを締めて、水を出した状態にしてください。
- 2、右図の水抜栓を締めてください。
- 3、1、2で自動的に配管内の水が抜けます。

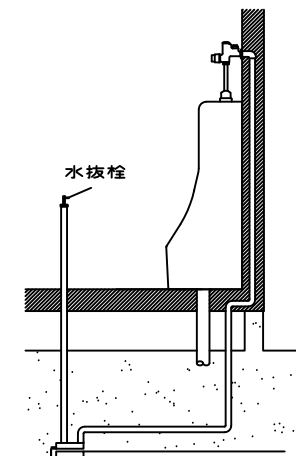

※水抜栓は販売していません。市販品をご使用ください。

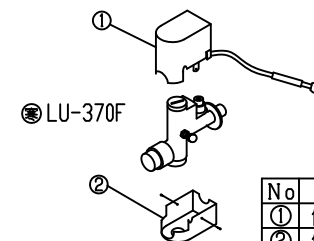

No	部 品 名	材 質
①	保温カバー上部	A.B.S.
②	保温カバー下部	A.B.S.

電気用品仕様

部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
フラッシュ用ヒーター	100V 3.3W	14℃ off 7℃ on	JET 1327-81069-1029

・室温-5℃まで耐えられます。

□ クリーン小便器

㊟ LU-370

標準構造図

□ンシル機器株式会社